

Kriterien der Potenzialanalyse

- Innenbebauung (Wohngebäude) mit 1.000 m Abstand
- Außenbebauung (Wohngebäude) mit 522 m Abstand (2H)
- Klinikgebäude mit 522 m Abstand (2H)
- Hotel im Außenbereich mit 522 m Abstand (2H)
- Landes/Bundesstraßen 20 m Anbauverbot zur Straßenkante
- 110 kV Leitung mit 175 m Abstand
- WSG Zone I und II
- Biotopverbundflächen Stufe 1
- Gesetzlich geschützte Biotope
- Naturschutzgebiete (NSG)
- Ausschluss Mischwald & Laubwald
- Stehende Gewässer & Fließgewässer




**Prüfung weiterer Kriterien
im Bauleitplanverfahren
und BImSchG-Verfahren**

Legende


 Potenziellfläche

 Gemarkung

0 187,5 375 562,5 750 m

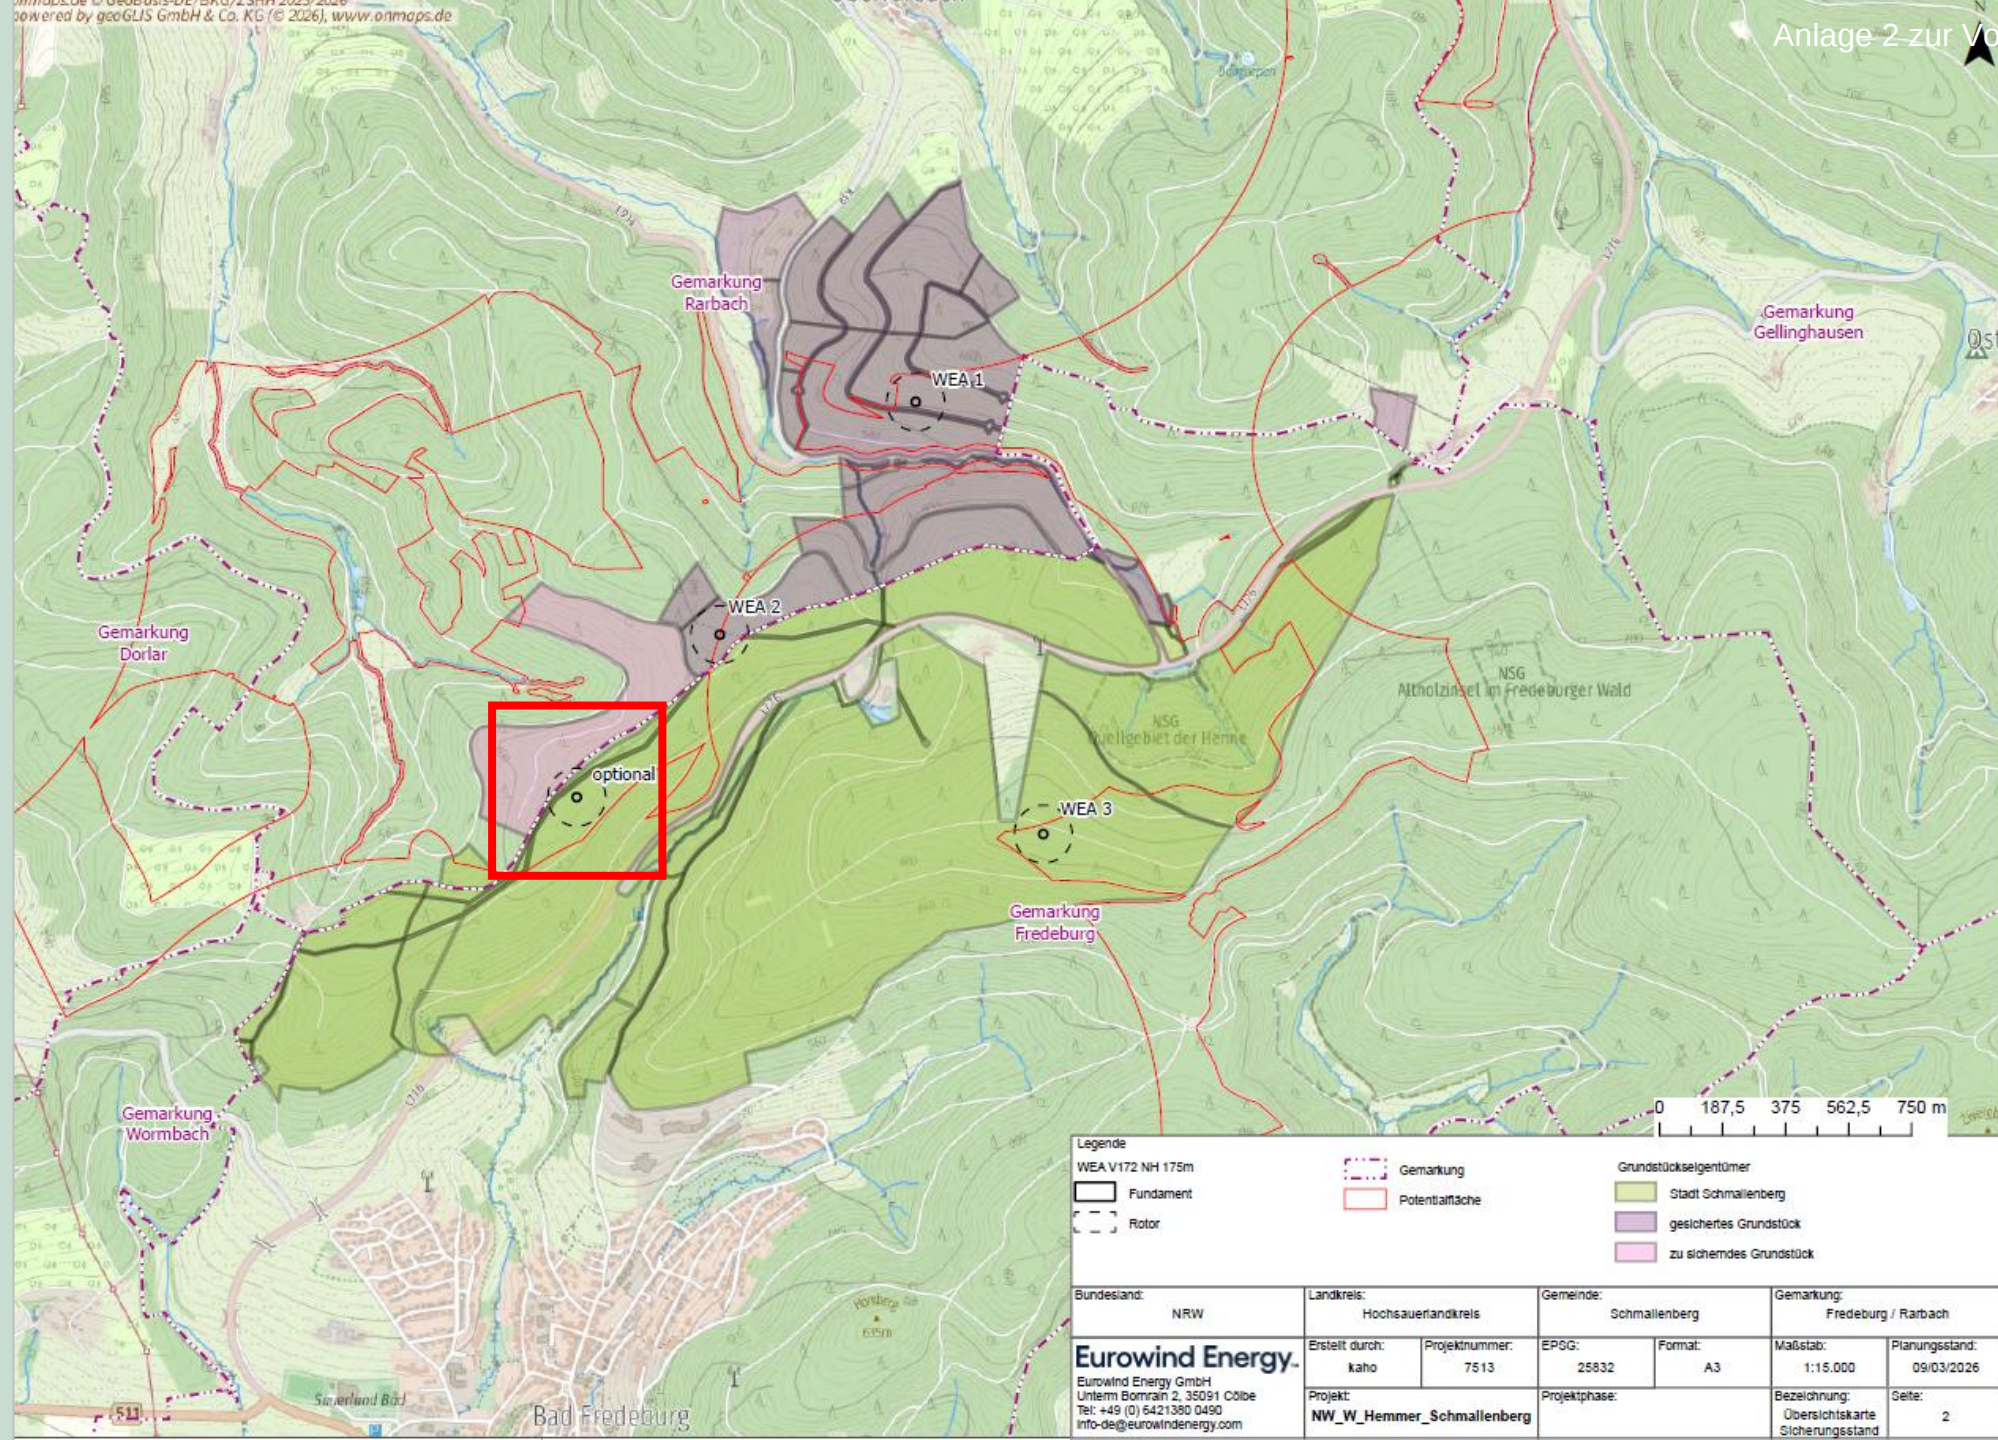

Parklayout - Eigentümerstruktur

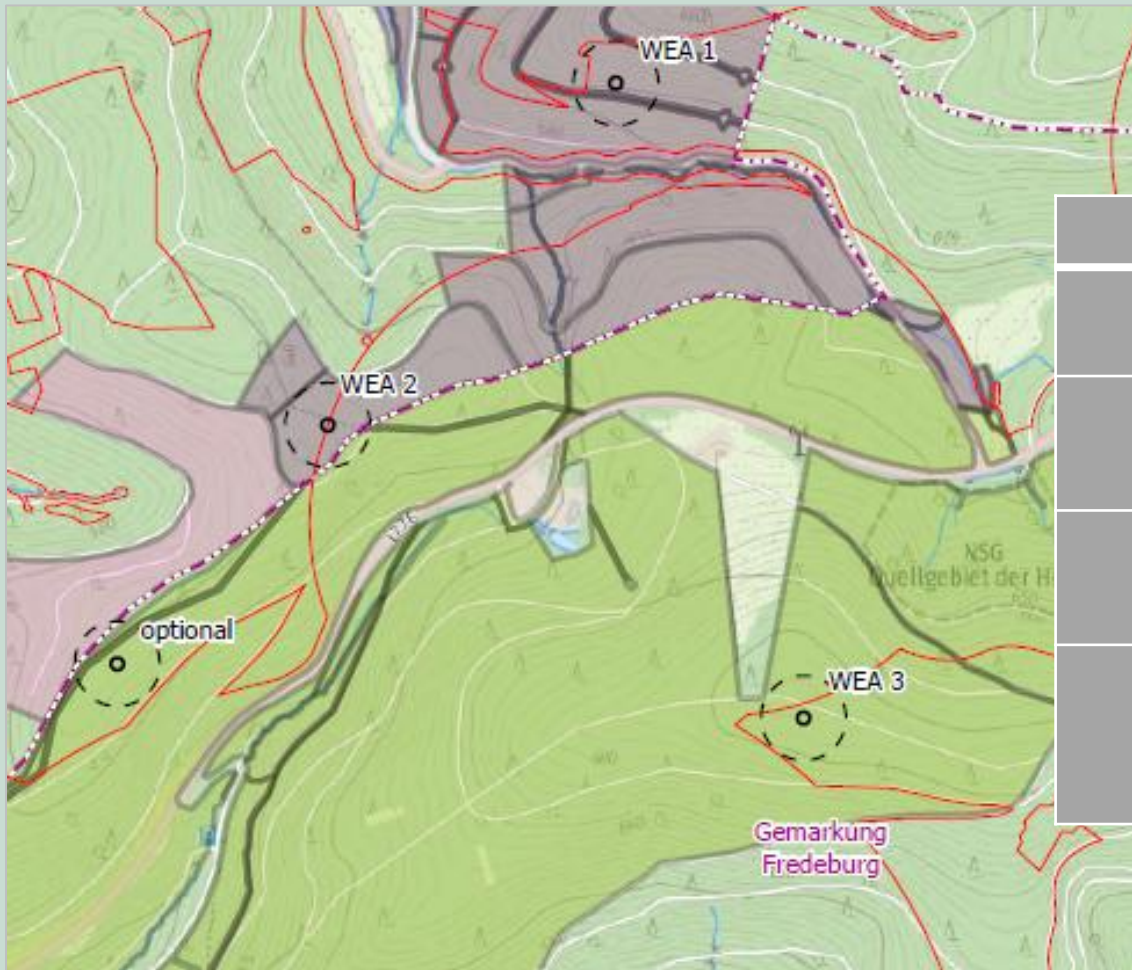

Standort	Flur	Gemarkung	Anteil Überflug
WEA 1	19	Rarbach	100 % Privateigentümer 1
WEA 2	19	Rarbach	Ca. 12 % Stadt Schmallenberg
WEA 3	8	Fredeburg	100 % Stadt Schmallenberg
WEA optional	9	Fredeburg	ca. 86 % Stadt Schmallenberg